
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	
---	---	---	--

<b>Título:</b> Procedimiento para la toma y reporte de temperatura de la cámara de refrigeración y del refrigerador del comedor del CEMAM.			
<b>Clave:</b> P-DZ-AM-AD-06	<b>Revisión No:</b> 01	<b>Fecha de última revisión:</b> Julio 2009	
<b>Fecha de publicación:</b> Julio 2009			
<b>Autor:</b> Lic. Leticia Hernández Álvarez.		<b>Reviso y autorizó:</b> Lic. María Guadalupe Díaz González	
<b>Puesto/firma:</b>	Encargada del área administrativa	<b>Puesto/firma:</b> Jefa de Departamento	

**Objetivo**

Establecer el procedimiento para la toma y reporte de temperatura de la cámara de refrigeración y del refrigerador del comedor del CEMAM.

**Alcance**

Aplica para todo el personal del CEMAM que realiza la toma y registro de temperatura de la cámara de refrigeración y del refrigerador comedor del CEMAM.

**Responsabilidades**

Todo el personal del CEMAM que realiza la toma de temperatura de la cámara de refrigeración y del refrigerador del comedor deberá apegarse a este procedimiento.




**Referencias**

<b>Clave</b>	<b>Nombre</b>
NOM-093-SSA1-1994	Bienes y servicios. Practicas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos

**Formatos**

<b>Clave</b>	<b>Nombre</b>
F-AD-05	Medición de temperaturas

**Definiciones**

 ES MÁS		Sistema de Gestión de la Calidad	 Centro Metropolitano del Adulto Mayor
---	---	-------------------------------------	--

2 de 4

## Procedimiento

### Auxiliar de cocina


1- Verificar diariamente que la cámara de refrigeración y el refrigerador se encuentren a la temperatura de 7°C o menos y el congelador a -18°C según como lo estipula la norma oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994.

2A- Si la temperatura se encuentra fuera de los rangos marcados como favorables por la norma oficial mexicana, reportar en el momento a su jefe inmediato para la solicitud de reparación del refrigerador o cámara de refrigeración.

2B- Si la temperatura se encuentra dentro de los rangos marcados como favorables por la norma oficial mexicana, registrar la temperatura en el formato de medición de temperaturas (F-AD-05)

3- Entregar el formato de medición de temperaturas (F-AD-05) a su jefe inmediato al finalizar el mes.

### Diagrama de flujo

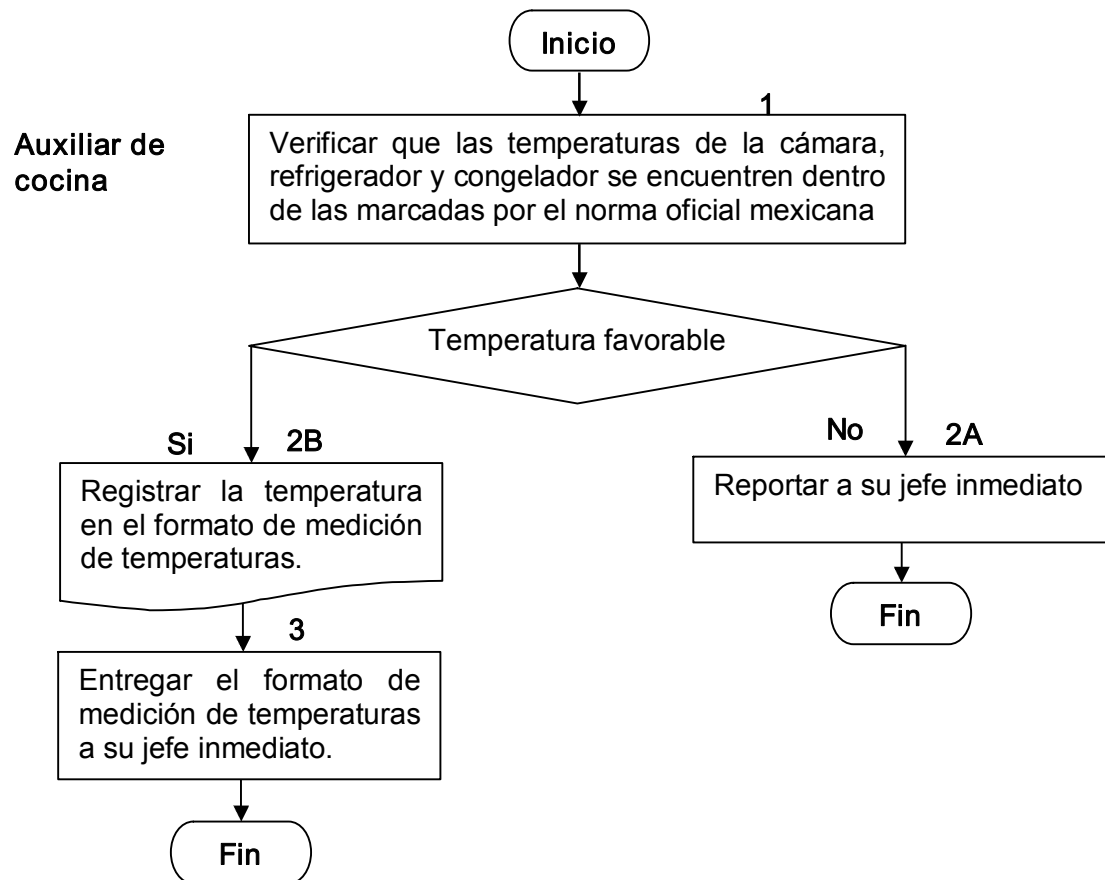



**DIF**  
**ZAPOPAN**

Sistema de Gestión de la  
Calidad



Centro Metropolitano  
del Adulto Mayor

Hoja de registro de cambios

4 de 4

Numero	Fecha	Descripción	Responsable